


電壓驟降歸類 A .. D

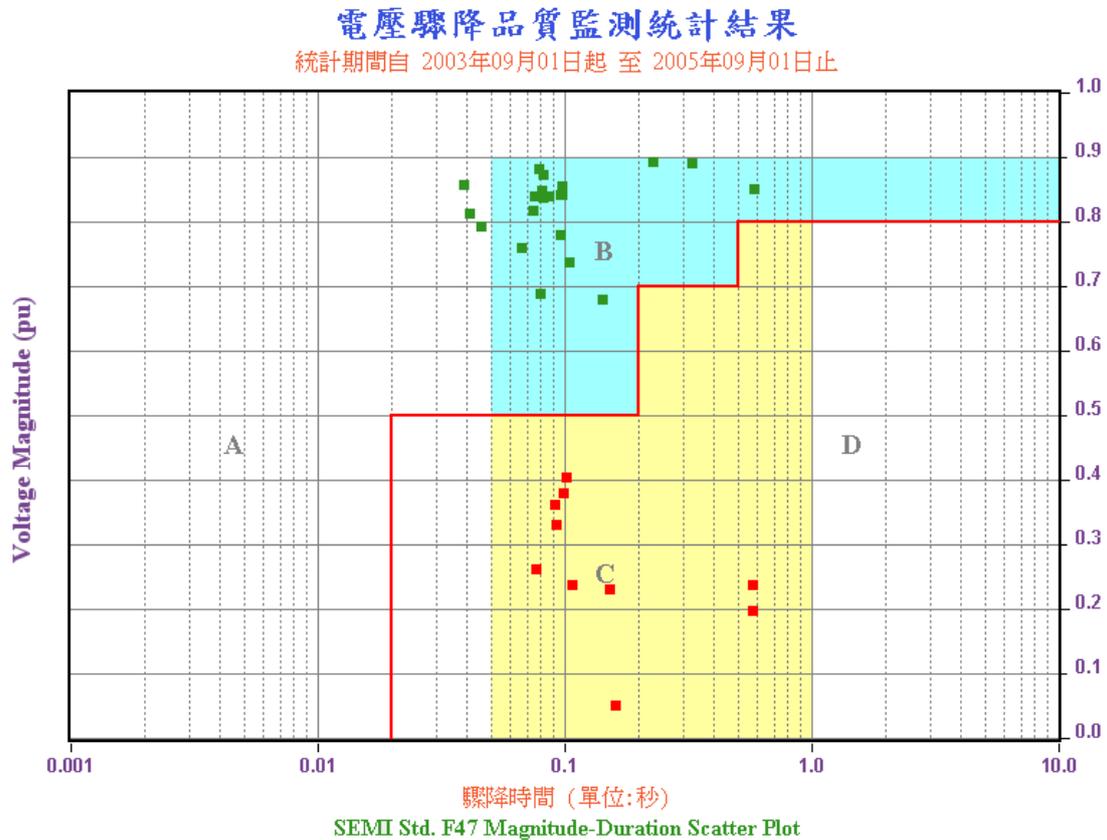

驟降歸類說明：

1. A 類 壓降幅度 $\geq 10\%$ ，而壓降持續時間 < 0.05 秒的壓降事件。
2. B 類 壓降幅度 $\geq 10\%$ 、但在 SEMI F47 曲線以上，而壓降持續時間長於 0.05 秒的壓降事件。
3. C 類 壓降幅度在 SEMI F47 曲線以下，而壓降持續時間落於 0.05 秒到 1.0 秒之間的壓降事件。
4. D 類 壓降幅度 $\geq 20\%$ ，而壓降持續時間長於 1.0 秒的壓降事件。